


Handbuch

Datenbankaktion - Alarme für Alarmquellen entfernen

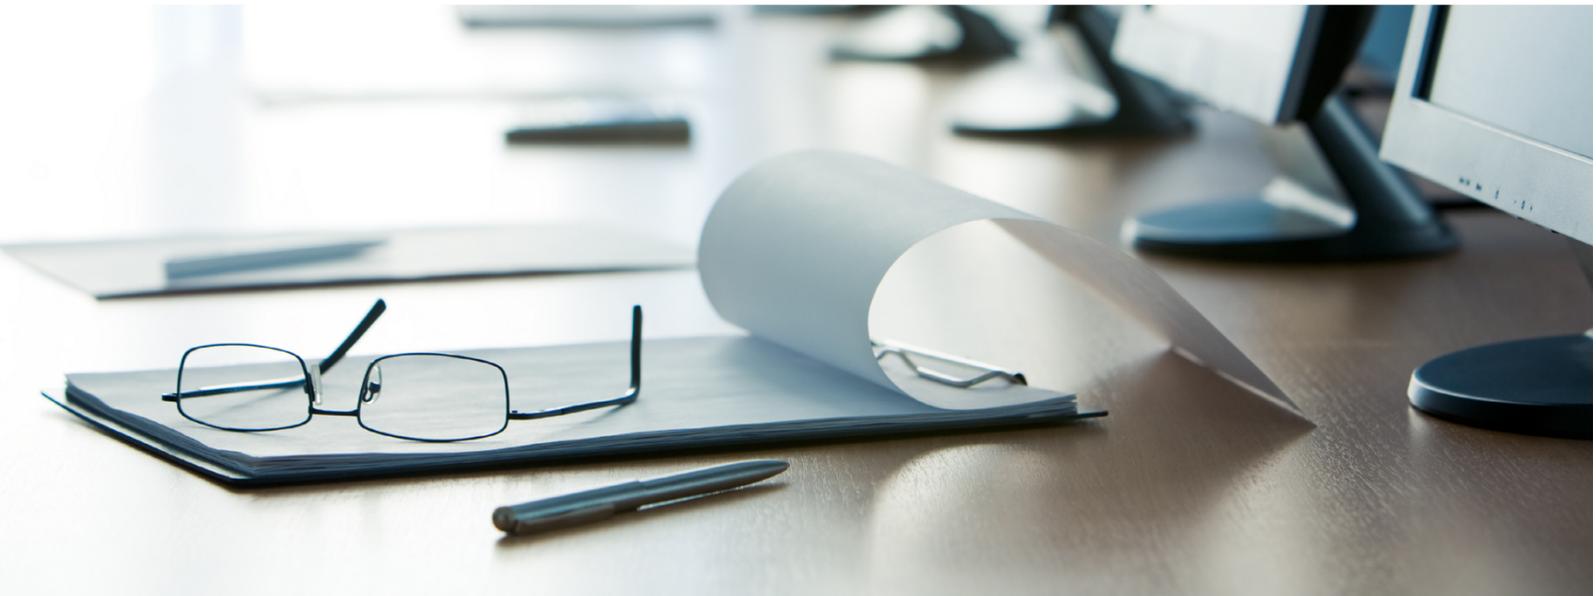

Inhaltsverzeichnis


1	NEUE DATENBANKAKTION ERSTELLEN	2
2	ZEITBEREICH ANPASSEN	5
3	ZUSAMMENFASSUNG	7
4	DATENBANKAKTION DIREKT AUSFÜHREN ODER SPEICHERN.....	8

In dieser Anleitung lernen Sie, wie Sie alle Alarme für ausgewählte Alarmquellen löschen.

Inhalte


- ■ Neue Datenbankaktion anlegen
- ■ Alarmquellen auswählen
- ■ Zeitbereiche anpassen
-
-
-

1 Neue Datenbankaktion erstellen

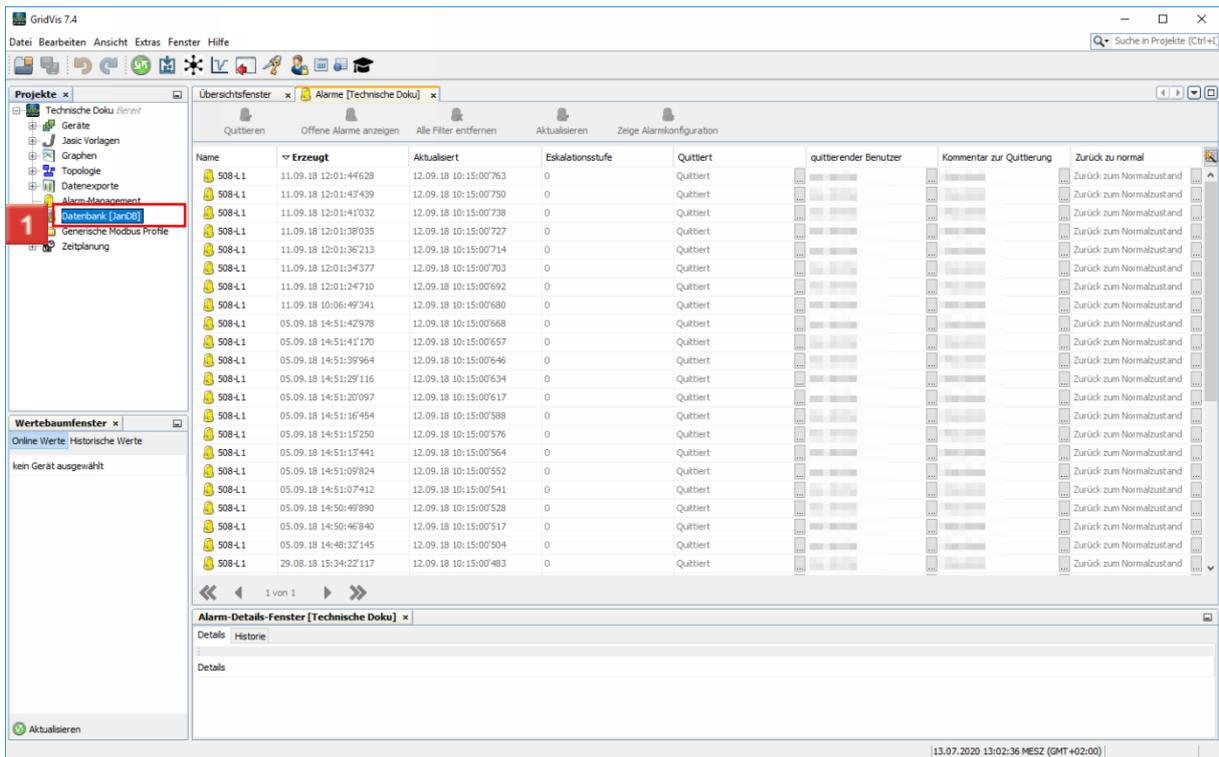


1 Führen Sie einen Doppelklick auf den Baumeintrag **Datenbank** aus.


i In diesem Beispiel werden alle Alarme für die Alarmquelle **508-L1** gelöscht.

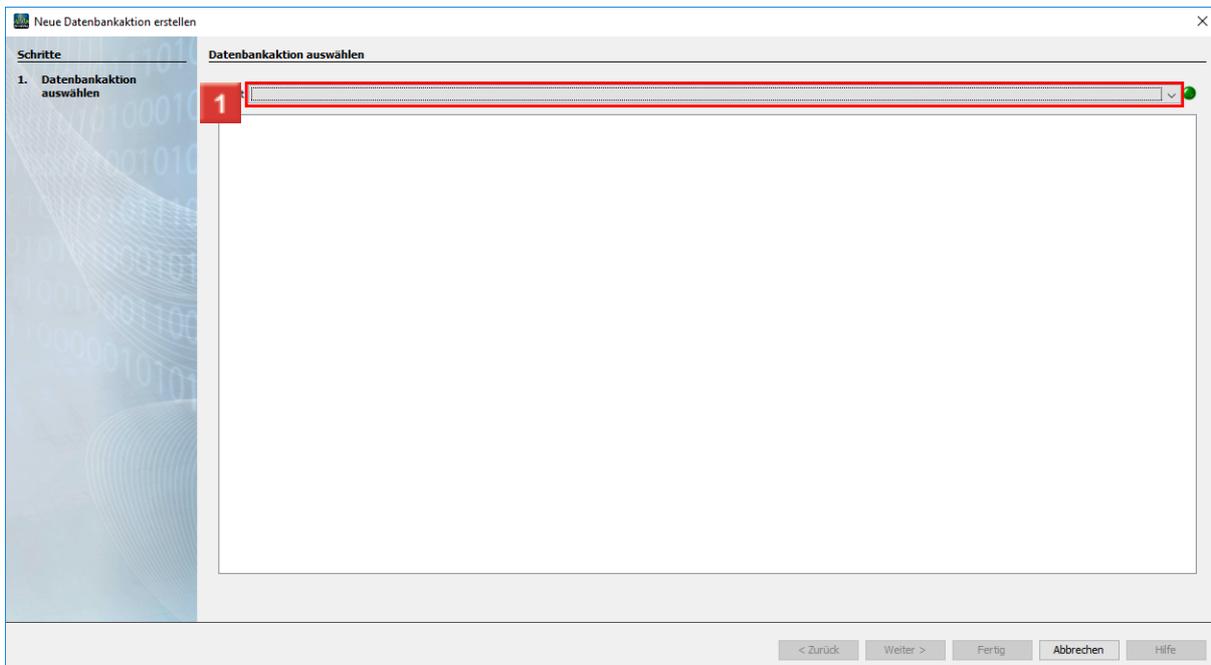

1 Klicken Sie auf die Dropdown-Schaltfläche **Skript**.

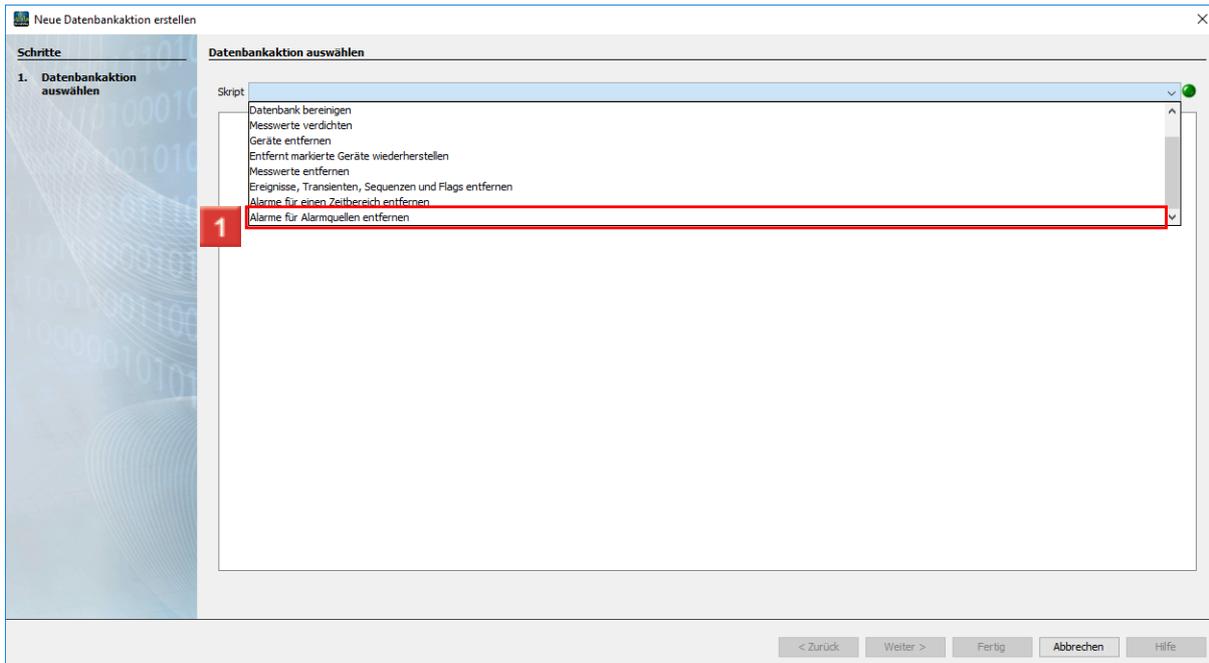

1 Klicken Sie auf den Listeneintrag **Alarme für Alarmquellen entfernen**.

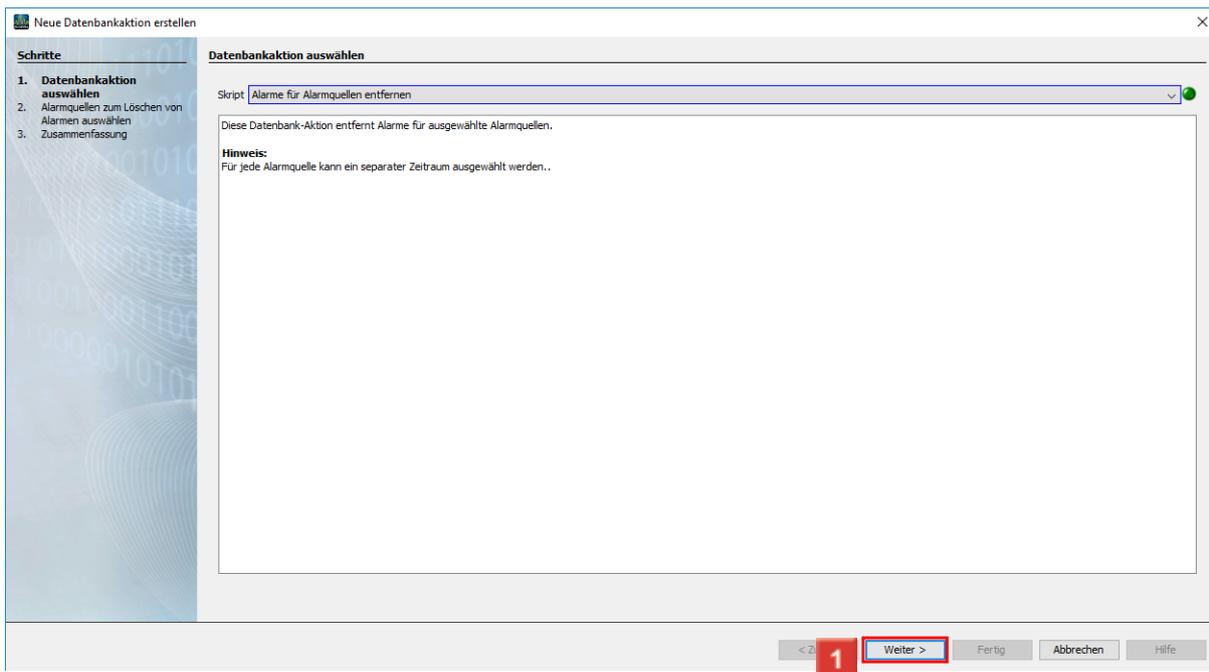

1 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**.

Neue Datenbankaktion erstellen

Schritte

1. Datenbankaktion auswählen
2. Alarmquellen zum Löschen von Alarmen auswählen
3. Zusammenfassung

Alarmquellen zum Löschen von Alarmen auswählen

Filter: |

Alarmquellen


- ErreichbarkeitsPrüfungPrimary
- 508-L1
- Überspannung Halle1

<keine Eigenschaften>


< Zurück Weiter > Fertig Abbrechen Hilfe

1 Wählen sie die gewünschte Alarmquelle über die Auswahlkästchen aus.

2 Zeitbereich anpassen

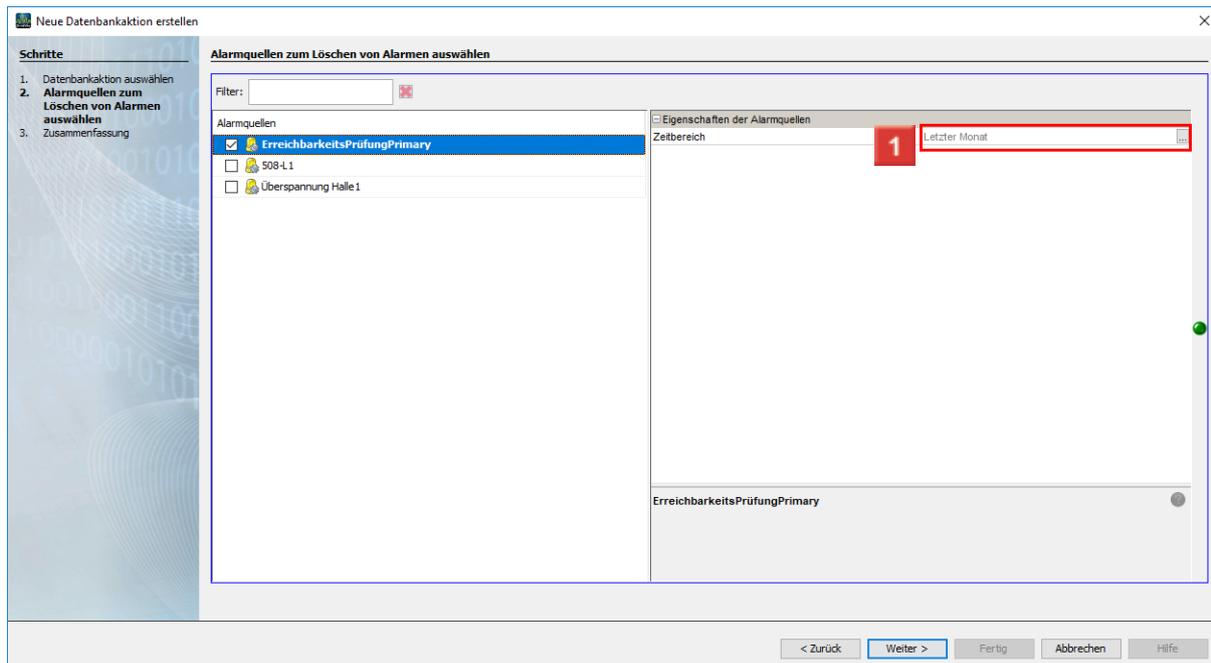

1 Klicken Sie auf das Eingabefeld **Zeitbereich**, um den Zeitbereich, in dem Alarme aus dieser Quelle gelöscht werden sollen anzupassen.

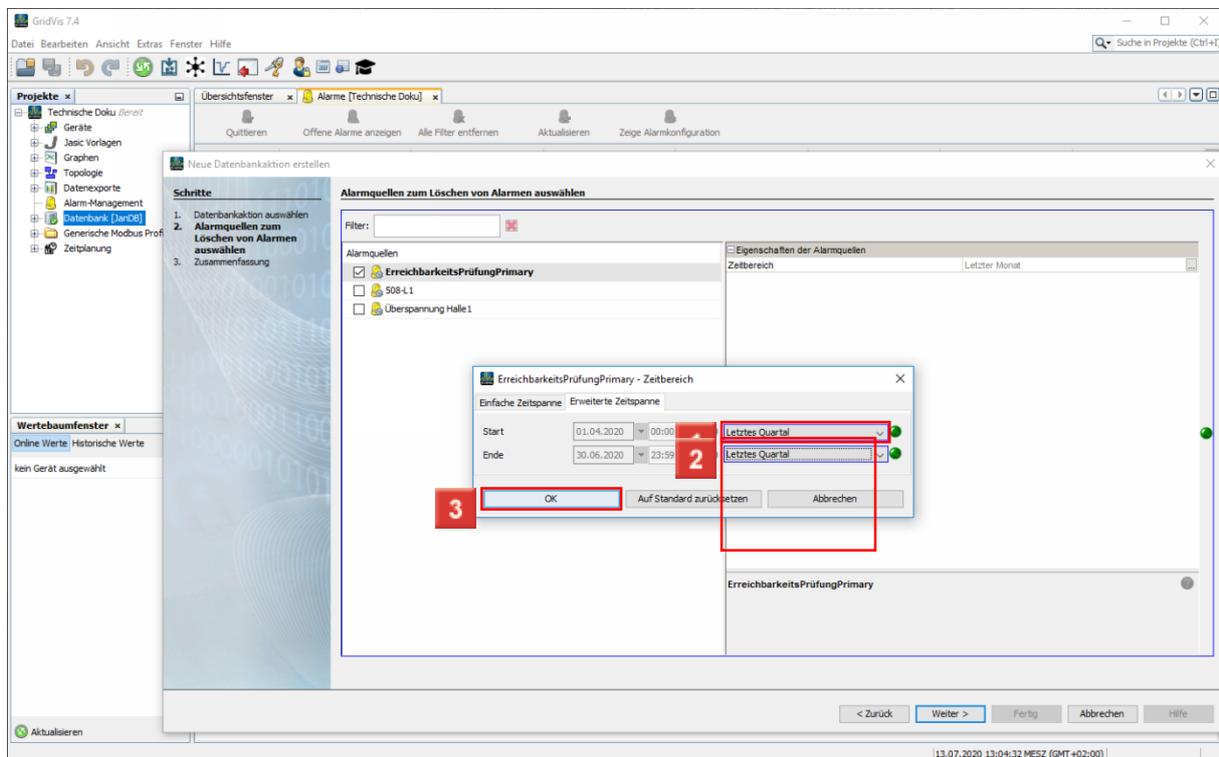


1 Klicken Sie auf die Dropdown-Schaltfläche **Start**.


2 Wählen Sie einen Zeitbereich aus der Liste.

i Wählen Sie für einen benutzerdefinierten Zeitbereich die Option **freie Auswahl**.

3 Passen Sie das Ende des Zeitbereiches gegebenenfalls an und klicken Sie auf die Schaltfläche **Ok**.

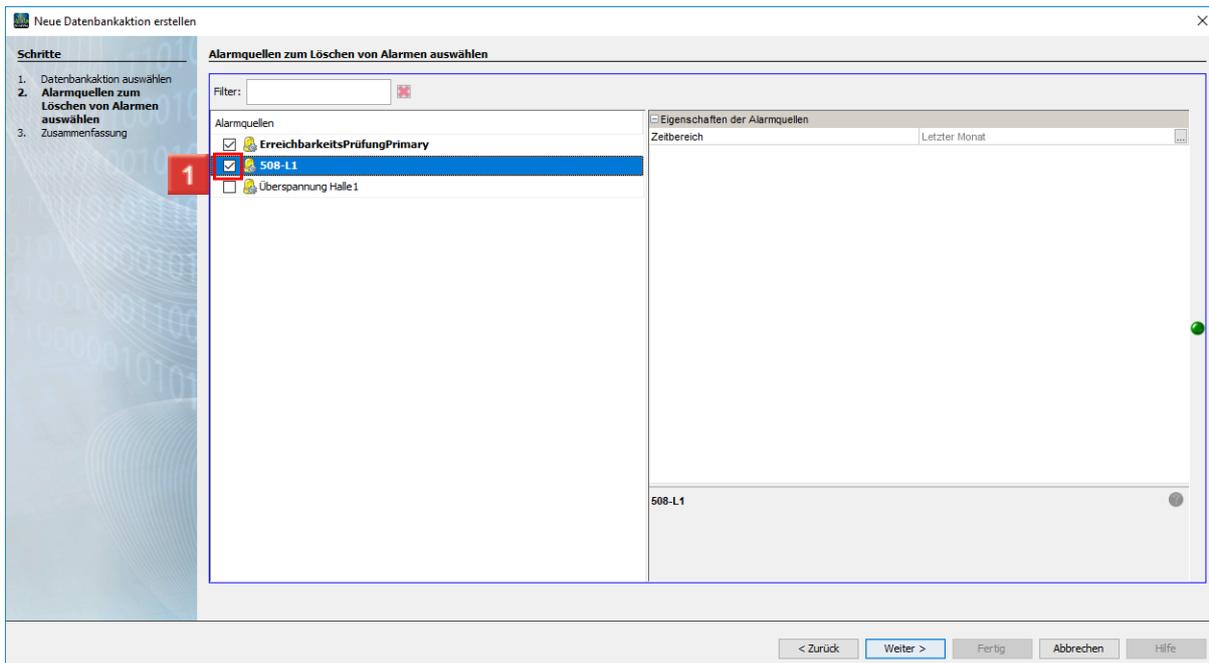


1 Wählen Sie gegebenenfalls weitere Alarmquellen über die Auswahlkästchen aus.

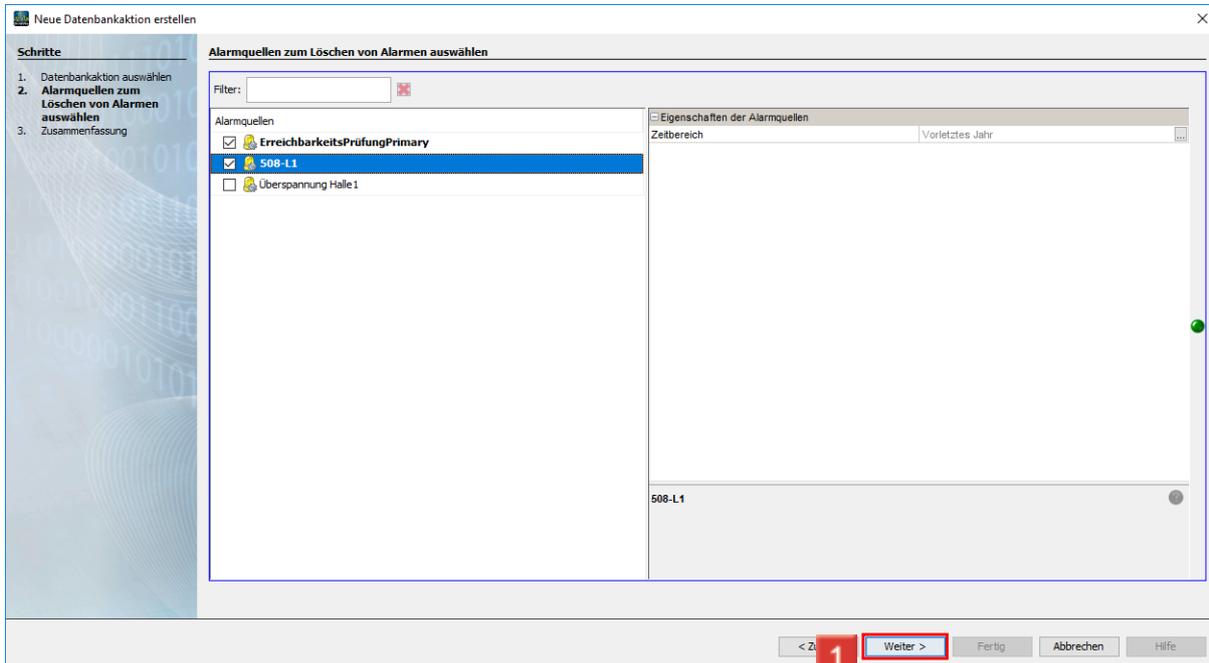

1 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**.


3 Zusammenfassung

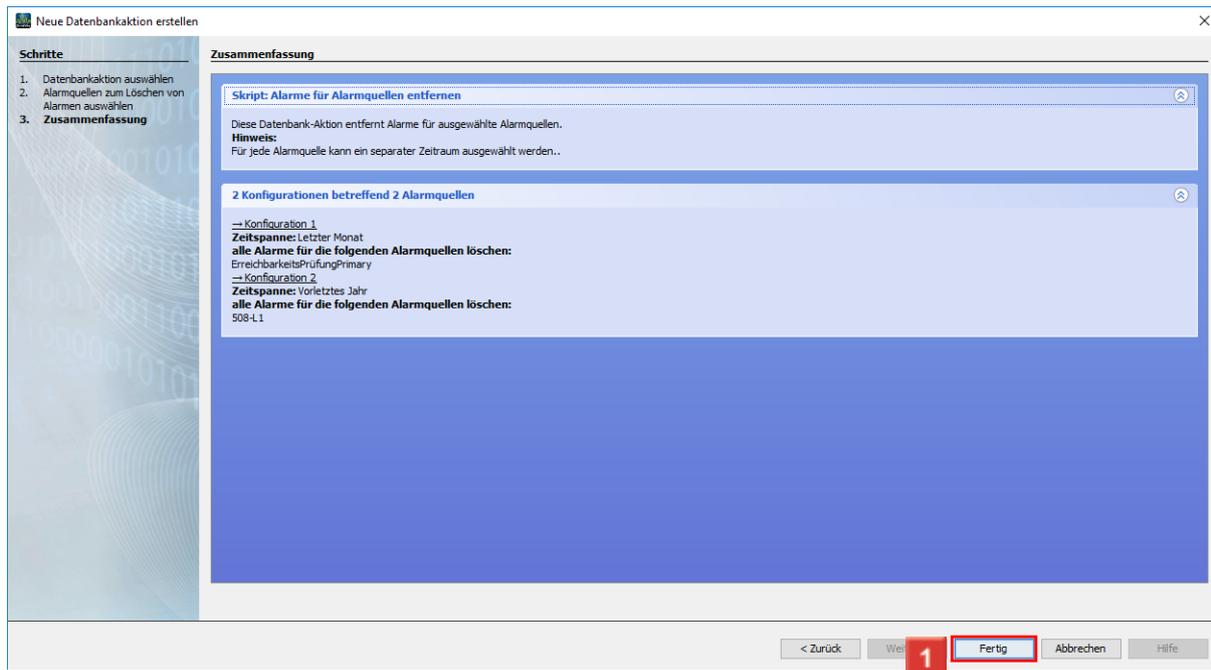

1 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Fertig**.

i Nutzen Sie gegebenenfalls die Zusammenfassung, um Ihre Einstellungen zu überprüfen.

4 Datenbankaktion direkt ausführen oder speichern

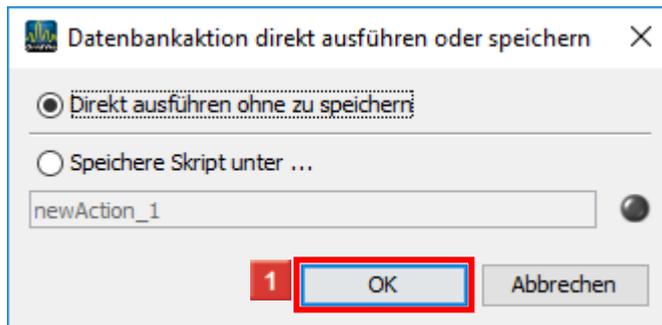

1 Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.

i **Optional:** Speichern Sie die Datenbankaktion für späteres Ausführen oder Automatisieren.

